

POZICIJA	DOVOD SA GRP(M)	/	1	2	3	4	6	7			
POTROŠAČ	RP-KOTL(M)	ISKLOP NAPONA U NUŽDI	RASVJETA	TROFAZNA ŠUKO PRIKLJUČNICA	JEDNOF. ŠUKO PRIKLJUČNICA	PRIKLJUČNICA 24V	REZERVA	REZERVA			
INST. SNAGA(W)	Pv=2.700	/	120	3.000	2.200	100					
KABEL (mm <sup>2</sup> )	N2XY-J 5x6	NHXH FE180/E30 3x1,5	NYJ-J 3x1,5	NYJ-J 5x2,5	NYJ-J 3x2,5	NYJ-J 2x2,5					

$P_i = 5.400 \text{ (W)}$   
 $P_v = P_i \times f_i; f_i = 0,5$   
 $P_v = 2.700 \text{ (W)}$




**MLADEN ŽANIĆ**  
dipl.ing.el.

**E 394**


**OVLAŠTENI INŽENJER**  
**ELEKTROTEHNIKE**

GRADEVINA:	REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Spinutska ulica 37, Split, k.č.z 5226/6	INVESTITORI:	SVEUČILIŠTE U SPLITU Livanjska 5, Split
SADRŽAJ:	EL. SHEMA RP-KOTL - 1. dio	RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT
		VRSTA PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
		NAZIV PROJEKTA:	EL. INSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE I SUSTAV ZA ZAŠTITU OD MUNJE
PROJEKTANT:	MLADEN ŽANIĆ, dipl.ing.el.	SURADNIK:	SINIŠA GORETA, dipl.ing.el.
T.D.: E-132/15	Z.O.P.: SDBB	KNJIGA: M4/8	DATUM: 11. 2015.
		MJERILO:	NACRT br.: 122

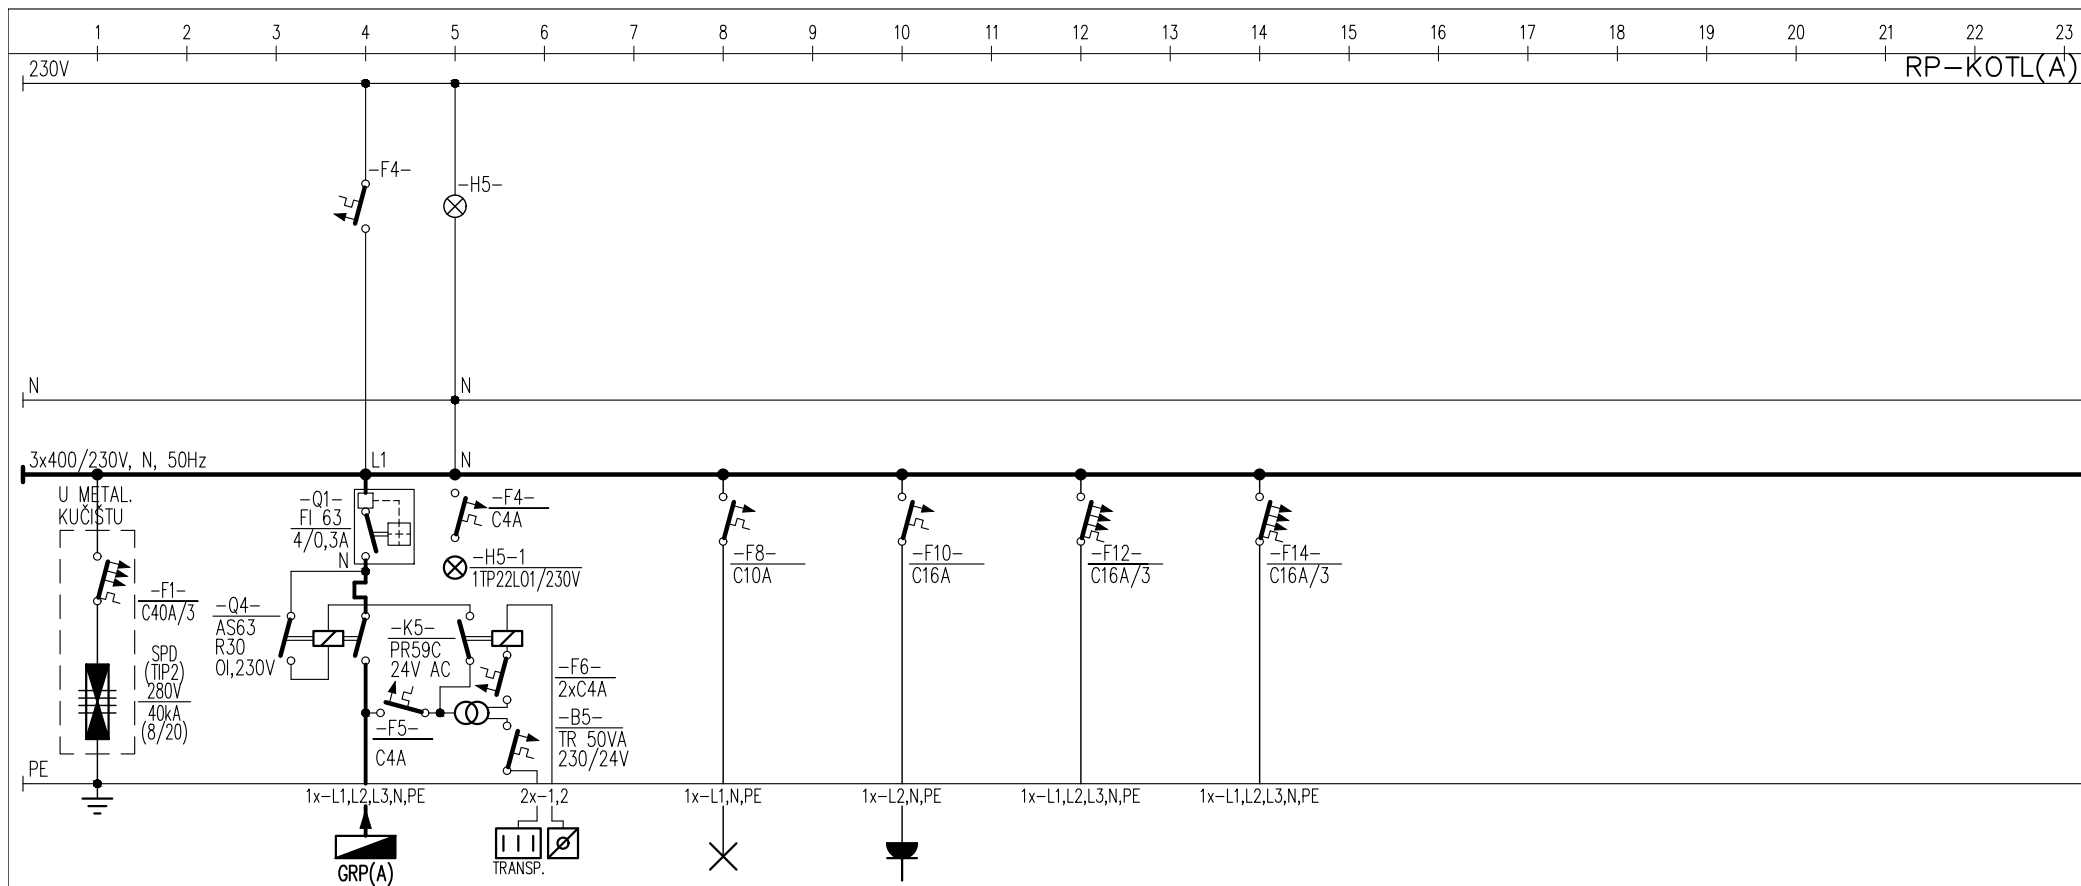

POZICIJA	DOVOD SA GRP(A)	/	1A	2A	3A	4A					
POTROŠAČ	RP-KOTL(A)	ISKLOP NAPONA U NUŽDI	RASVJETA	JEDNOF. ŠUKO PRIKLJUČNICA	REZERVA	REZERVA					
INST. SNAGA(W)	Pv=6.480	/	180	2.200							
KABEL (mm <sup>2</sup> )	N2XY-J 5x10	NHXH FE180/E30 3x1,5	NYJ-J 3x1,5	NYJ-J 3x2,5							

$P_i = 7.200 \text{ (W)}$   
 $P_v = P_i \times f_i; f_i = 0,9$   
 $P_v = 6.480 \text{ (W)}$



**MLADEN ŽANIĆ**  
 dipl.ing.el.  
 E 394  
 OVLAŠTENI INŽENJER  
 ELEKTROTEHNIKE

GRADEVINA:	REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Spinutska ulica 37, Split, k.č.z 5226/6	INVESTITORI:	SVEUČILIŠTE U SPLITU Livanjska 5, Split
SADRŽAJ:	EL. SHEMA RP-KOTL - 2. dio	RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT
		VRSTA PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
		NAZIV PROJEKTA:	EL. INSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE I SUSTAV ZA ZAŠTITU OD MUNJE
PROJEKTANT:	MLADEN ŽANIĆ, dipl.ing.el.	SURADNIK:	SINIŠA GORETA, dipl.ing.el.
T.D.:	E-132/15	Z.O.P.:	SDBB
	KNJIGA:	M4/8	DATUM:
			11. 2015.
		MJERILO:	NACRT br.: 123

