


M 1:50	<h2 style="margin: 0;">PROTUPOŽARNE SHEME</h2>
--------	--

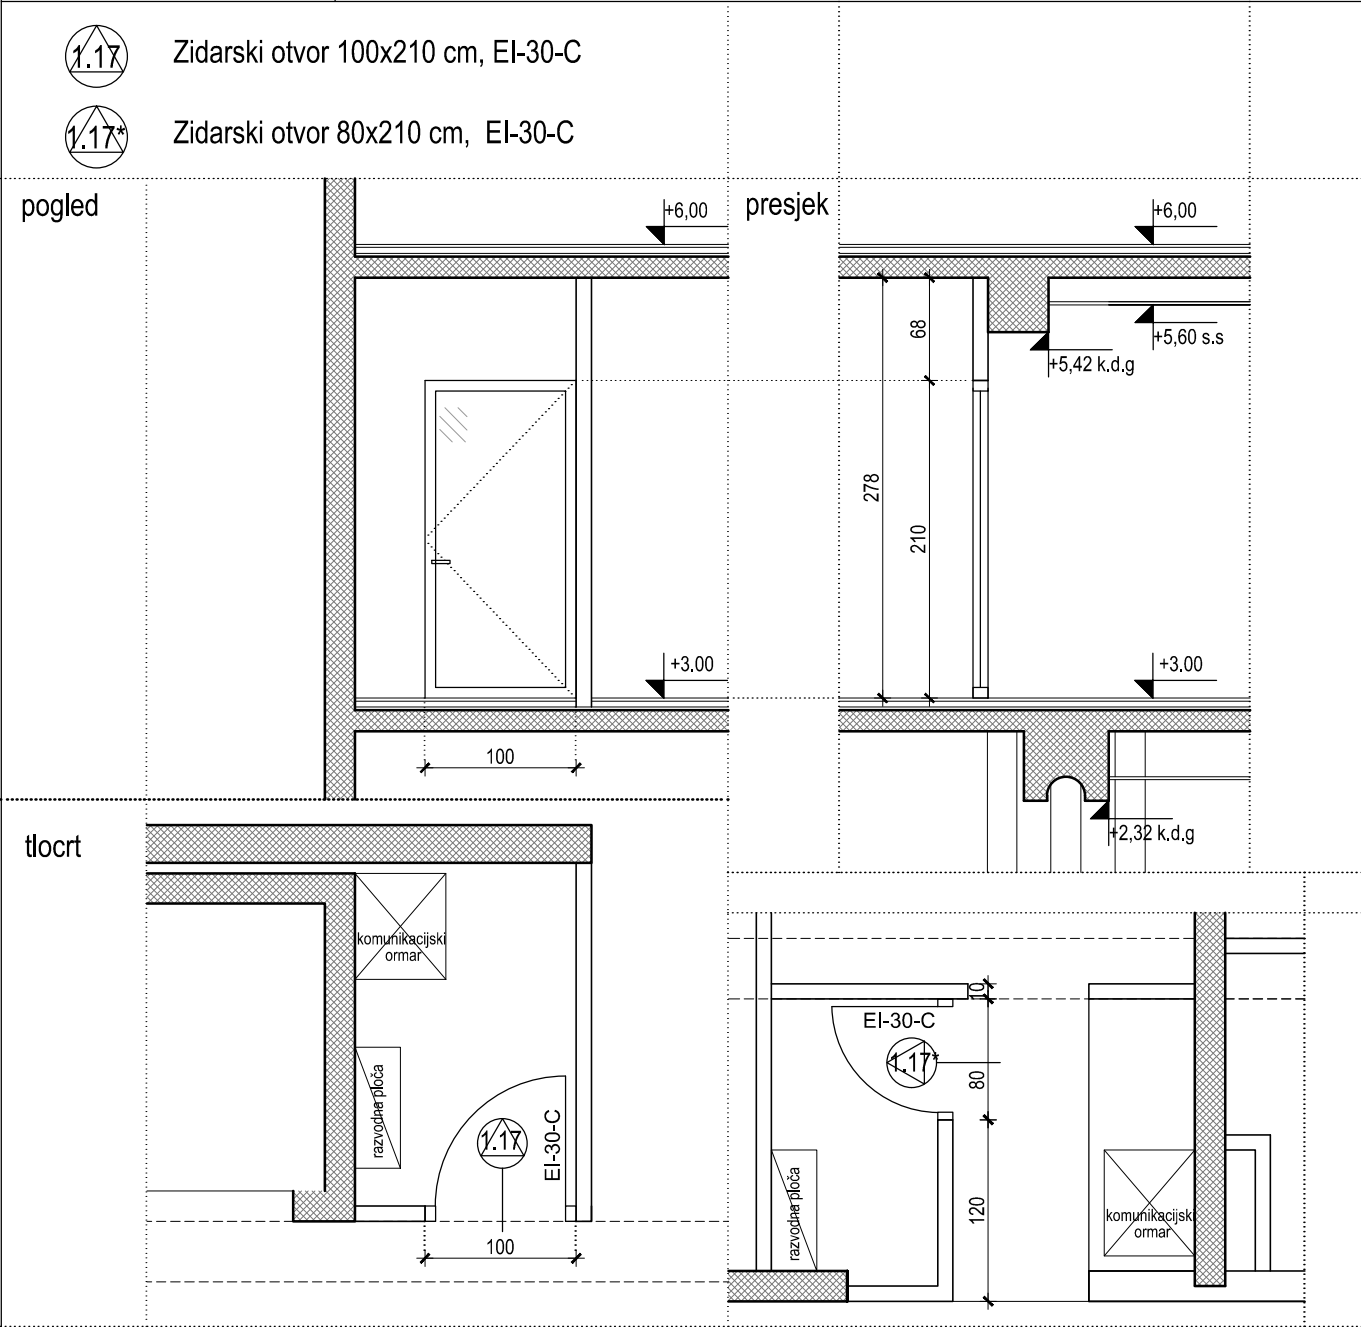

Izrada, isporuka i ugradnja jednokrilnih, zaokretnih, unutarnjih protupožarnih vrata , požarne otpornosti 30 minuta, sa uređajem za samozatvaranje (EI-30-C). Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Ostakljenje lameliranim protupožarnim staklom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznm zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno sa certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovadenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.17 dim.zid.otvora 100 x 210 cm	kom. 4
SHEMA 1.17* dim.zid.otvora 80 x 210 cm	kom. 4

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!